


## Fiche Référence Alimentation en Eau Potable Équipement de Forage en DN 220 pour 100 m<sup>3</sup>/h

- Maîtrise d'œuvre pour l'équipement d'un forage d'eau potable à Saint-Paul-en-Born.
- Maître d'ouvrage : Communauté de Communes de Mimizan (40).
- Montant des travaux : 110 000 € H.T.
- Entreprise : Foradour.

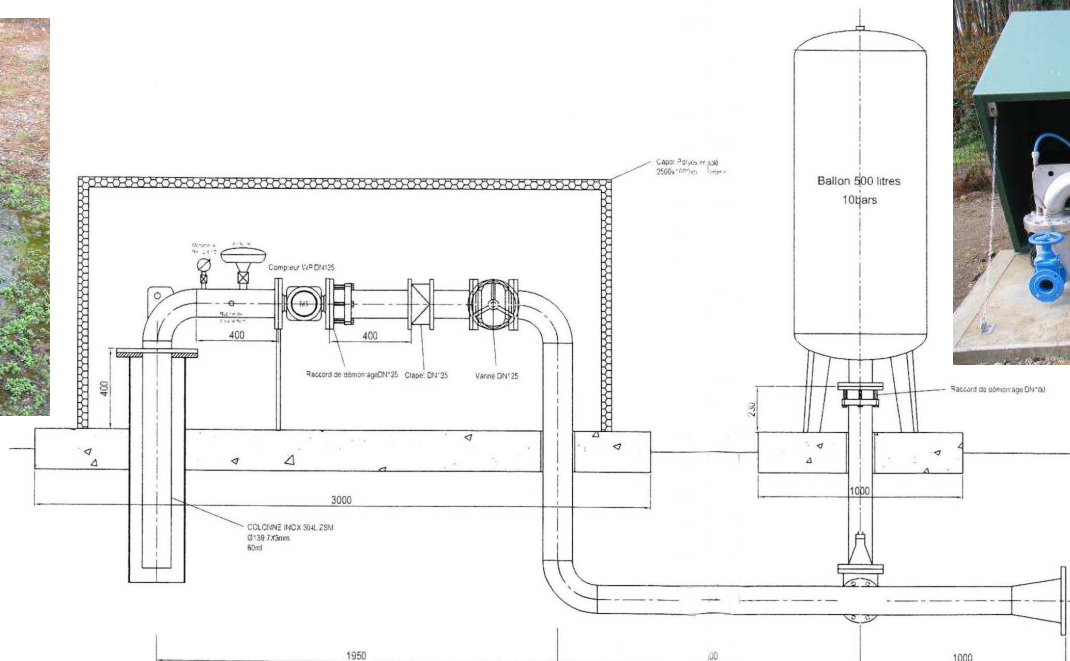

### Descriptif des travaux :

- Tubage du puits en acier inox DN 220 sur 95 mètres de profondeur.
- Equipement du puits par un groupe électropompe immergé : Débit 100 m<sup>3</sup>/h à 80 m de HMT.
- Colonne de refoulement en acier inox DN 140.
- Ballon anti-bélier de 500 litres.