
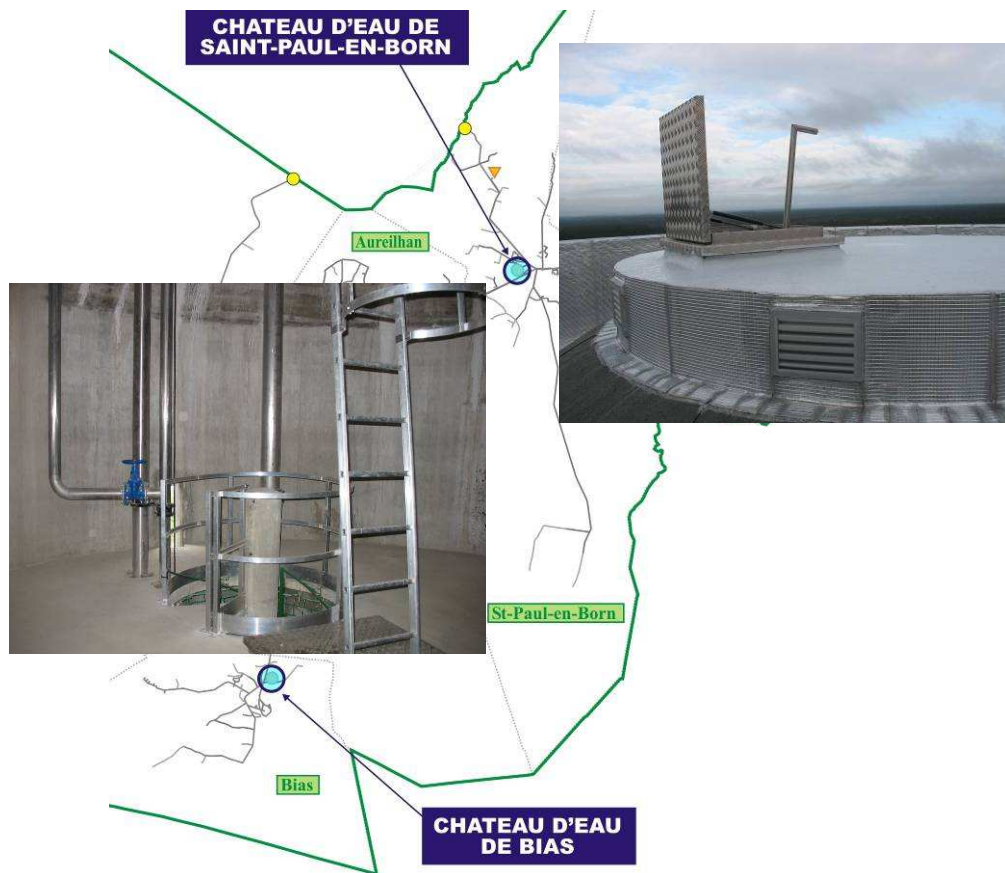


Fiche Référence Alimentation en Eau Potable Réhabilitation de deux Réservoirs sur tour de 200 et 300 m³

- Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de deux réservoirs sur tour à Bias 200 m³ et Saint-Paul-en-Born 300 m³.
- Maître d'ouvrage : Communauté de Communes de Mimizan (40).
- Montant des travaux : 180 000 € H.T.
- Entreprises : Résina / Hydro-Elec-Service.

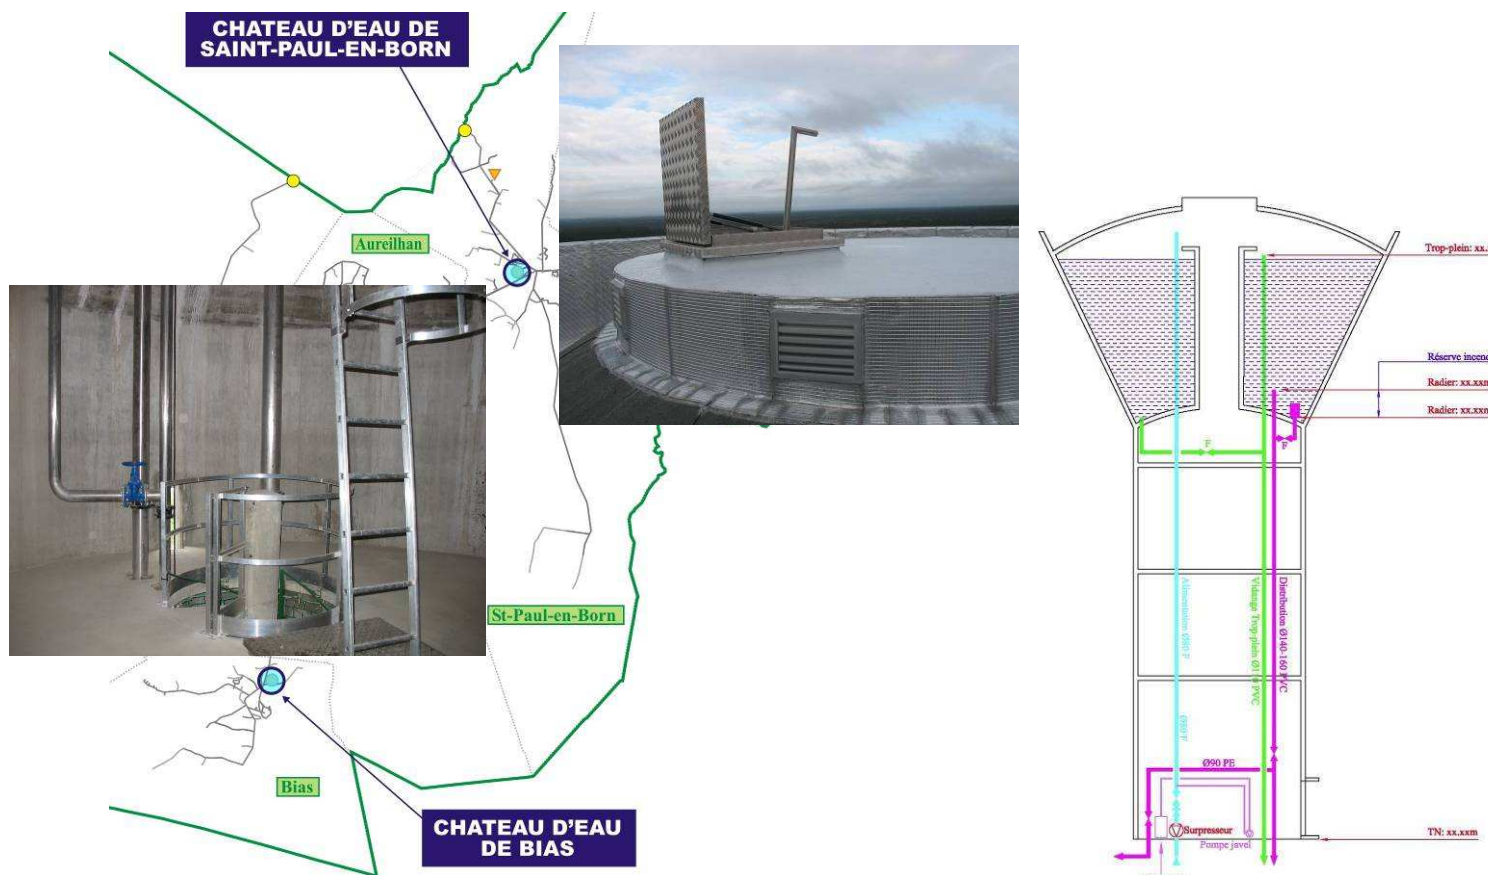

Descriptif des travaux :

- Mise en sécurité de l'ouvrage pour le personnel d'exploitation (Echelles, Garde-corps, Capots, Filet...).
- Etanchéité de la cuve par revêtement adhérent en composites : Fibre de verre tissée et résine époxy.
- Etanchéité de couverture et séparation des eaux pluviales de toiture.
- Remplacements équipements électromécaniques, hydrauliques et des tuyauteries.
- Ravalement extérieur.